



SANTA-FE™
INDOOR AIR QUALITY SOLUTIONS


Instalaciones Recomendadas de Sistemas

a. Atico

La instalación recomendada extrae el aire de una ubicación central a través de un retorno dedicado al deshumidificador y canaliza el suministro del deshumidificador al suministro de aire del sistema HVAC. Utilice el conducto de ventilación de aire exterior opcional para proporcionar aire exterior.

- Instale un retorno de aire dedicado de 8" para el Santa Fe Ultra70 desde una zona central de la estructura.
- Conducir el suministro de la Santa Fe Ultra70 al suministro del sistema HVAC con una válvula de contracorriente.
- Si el sistema existente tiene múltiples retornos, en lugar de instalar un retorno dedicado al Santa Fe Ultra70, es posible seleccionar uno para desconectar del sistema HVAC existente y usarlo para el retorno dedicado a Santa Fe Ultra70. Seleccione un retorno desde un lugar central de la casa que esté siempre abierto al resto de la estructura. NO utilice un retorno desde una habitación en la que las puertas se mantengan cerradas. NO ubique un retorno en el baño o cocina.
- El control debe ubicarse remotamente del deshumidificador y en un lugar central.

Dedicación del retorno de Santa Fe al suministro de HVAC

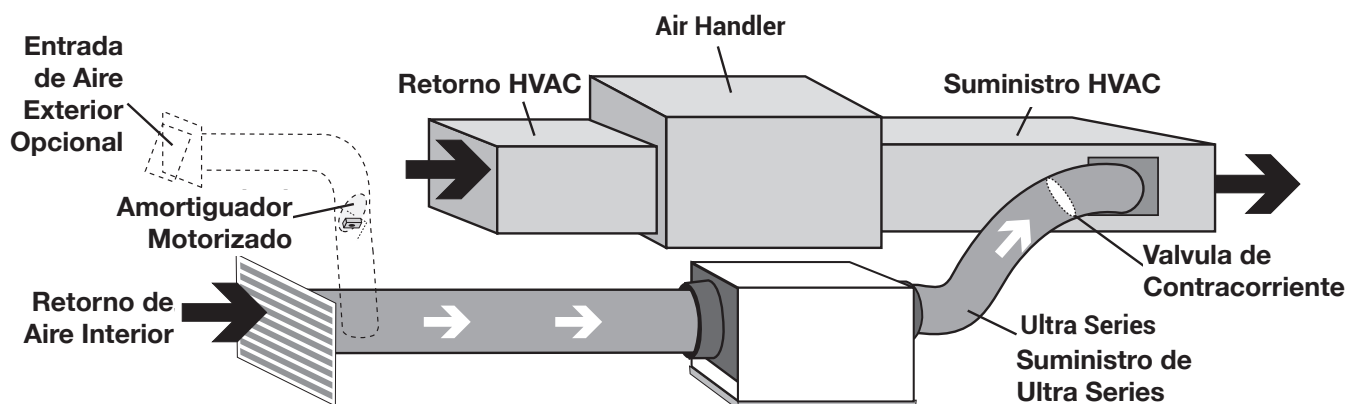

b. Instalación en un sótano o en un espacio reducido

Instale un retorno separado de 8" para el Ultra70 en una zona central de la estructura. Canalice el suministro del deshumidificador hacia el suministro de aire del sistema HVAC con una compuerta de retorno.

Optional: Canalice el suministro del Ultra70 a una te/compuerta de 8" x 8" x 8" con una compuerta de tiro por gravedad, ajustada al 20% de apertura hacia el sótano. PRECAUCIÓN: El aire toma el camino de menor resistencia. Si los niveles superiores de la vivienda no reciben la cantidad adecuada de aire seco, puede ser necesario ajustar esta compuerta. Cuando el deshumidificador no está funcionando, existe la posibilidad de que el aire del sótano o del espacio reducido vuelva a pasar por la compuerta de gravedad y entre en el espacio habitable.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

